Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Schaltschema für SABA-UA-345

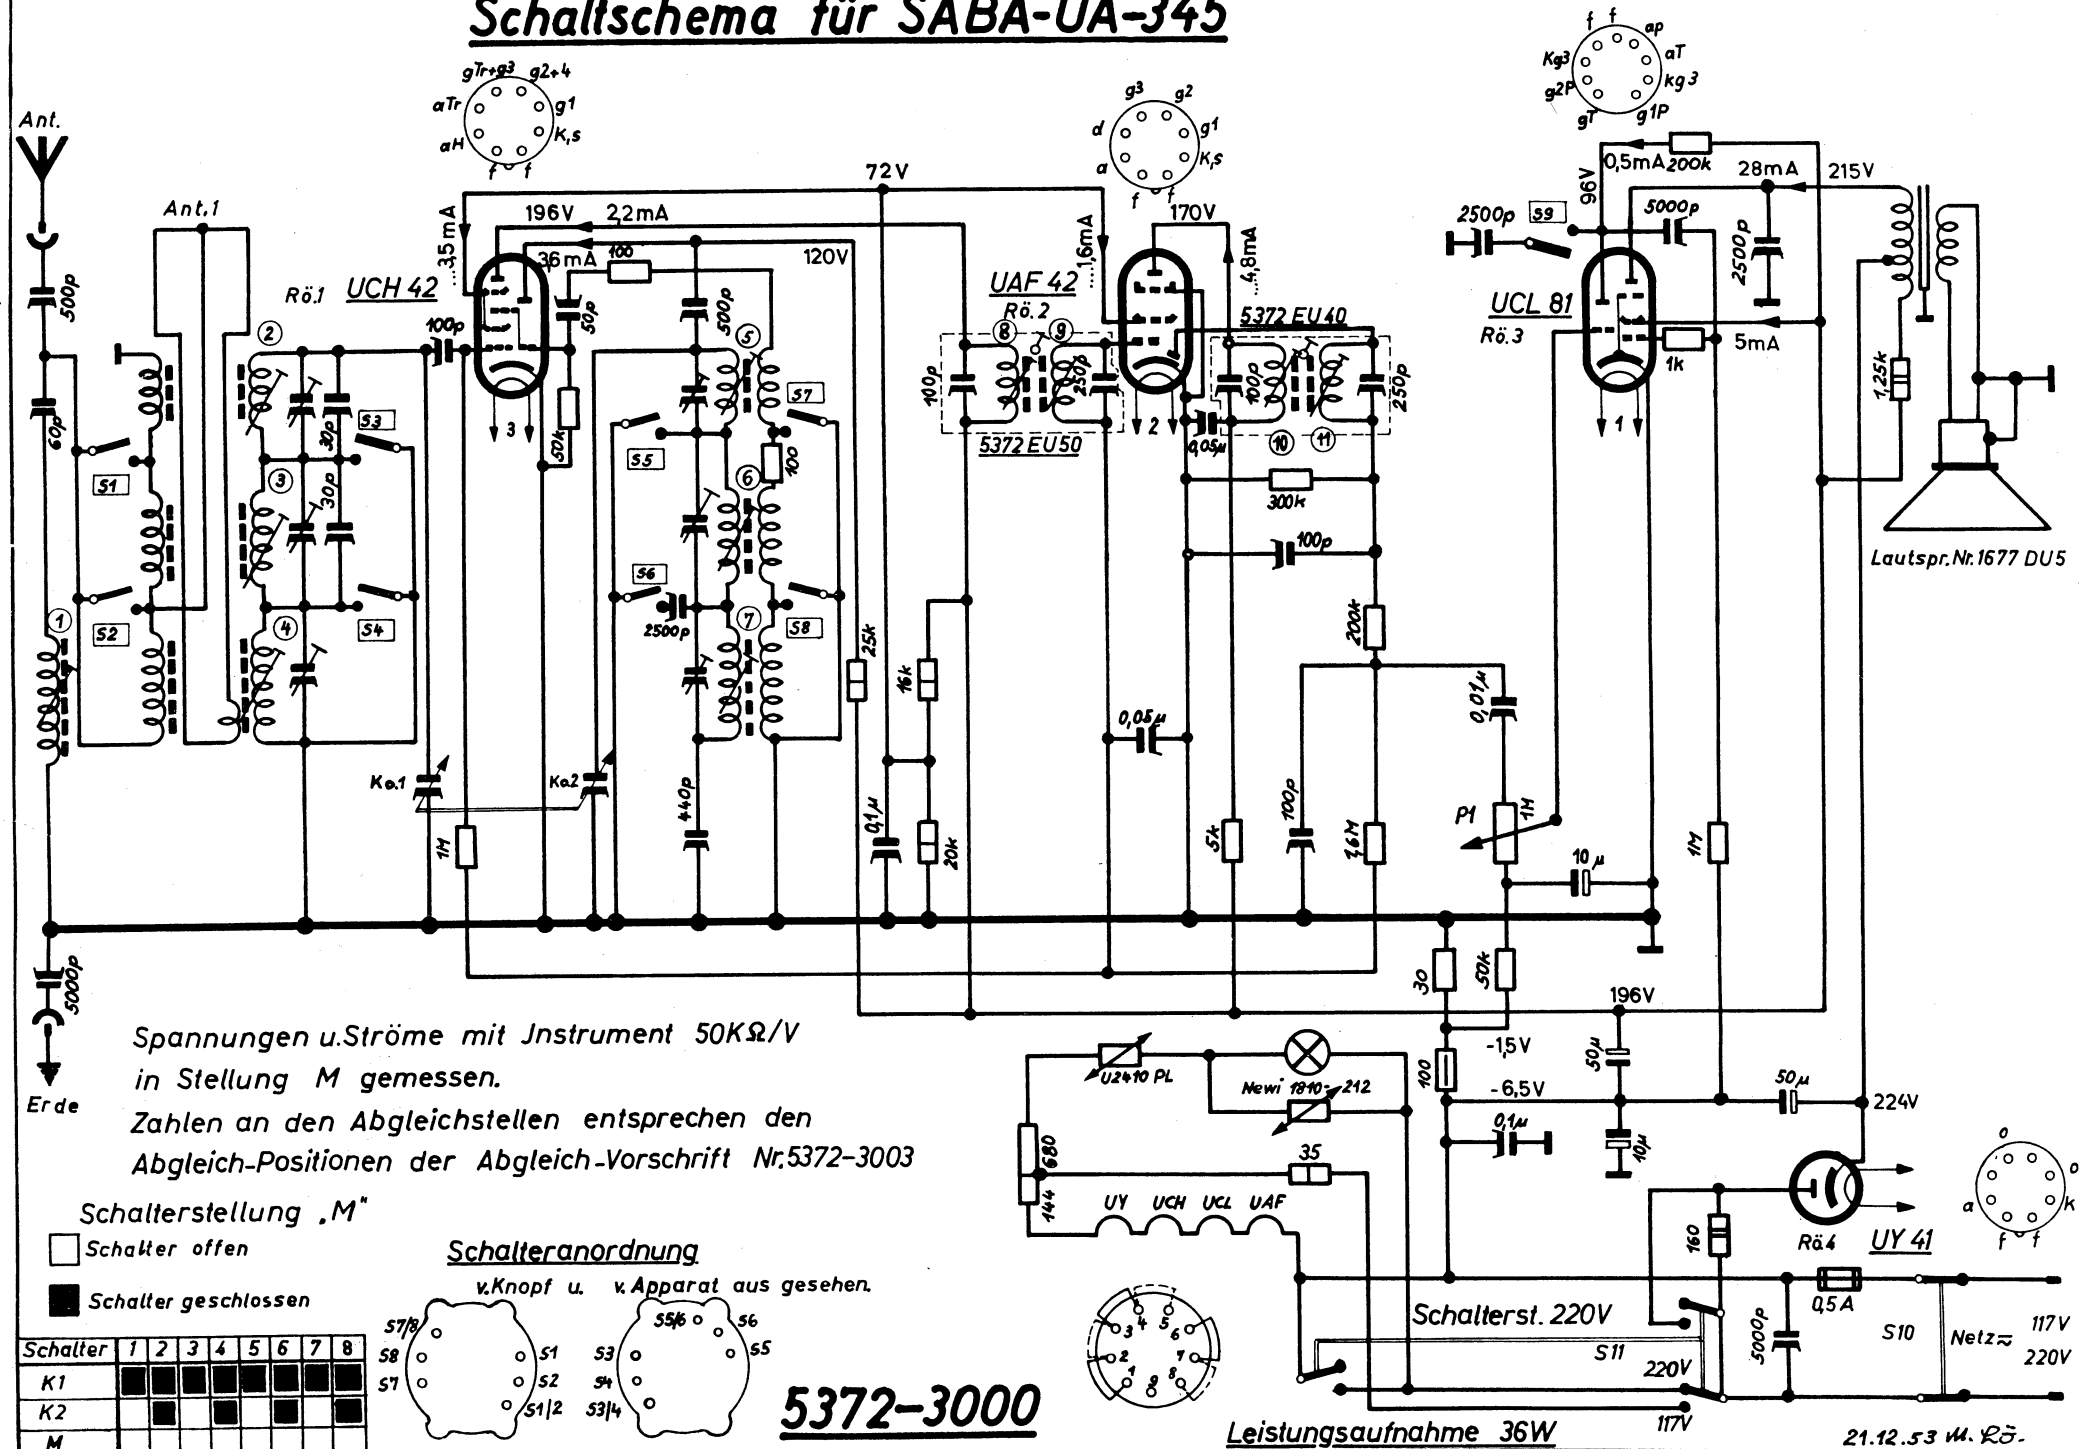

Spannungen u. Ströme mit Jnstrument 50KΩ/V
in Stellung M gemessen.
Zahlen an den Abgleichstellen entsprechen den
Abgleich-Positionen der Abgleich-Vorschrift Nr. 5372-3003

Schalterstellung „M"

□ Schalter offen

■ Schalter geschlossen

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8
K1	■	■	■	■	■	■	■	■
K2		■		■		■		■
M								

Schalteranordnung

v. Knopf u. v. Apparat aus gesehen.

5372-3000

21.12.53 M. Rö.